

Fjernvarmedeklaration 2025

Vedvarende energi

Andel vedvarende energi

99,93%

Rangering - CO₂-udledning

Sammenligning med alternative energikilder

Grøn

Mindre CO₂-udledning end en luft til vand varmepumpe


Gul

Mindre CO₂ udledning end et gasfyr

Rød

Større CO₂-udledning end et gasfyr

Brændselsfordeling i procent (100% i alt)

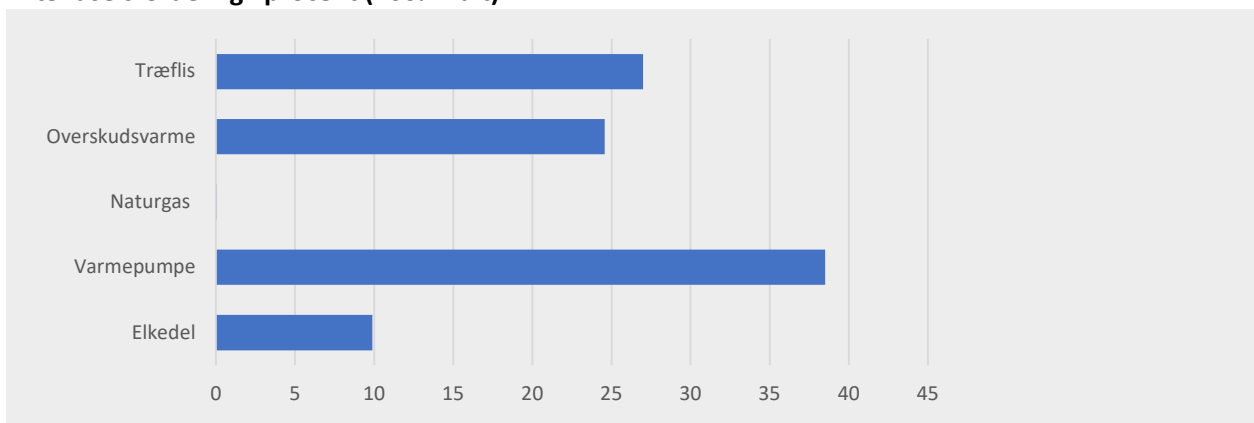

Miljødeklaration

Emissioner til luft	Fjernvarme pr. GJ		Fjernvarme pr. kWh	
CO ₂ (Kuldioxid - drivhusgas)	18,84	kg/GJ	67,83	g/kWh
CH ₄ (Metan - drivhusgas)	3,97	g/GJ	0,01	mg/kWh
N ₂ O (Lattergas - drivhusgas)	1,44	g/GJ	0,01	mg/kWh
Drivhusgasser i alt (CO ₂ -ækvivalenter)	19,87	kg/GJ	71,54	g/kWh
SO ₂ (Svovldioxid)	3,96	g/GJ	0,01	mg/kWh
NO _x (Kvælstofilte)	32,40	g/GJ	0,12	mg/kWh
CO (Kulilte)	86,31	g/GJ	0,31	mg/kWh
NMVOC (Uforbrændte kulbrinter)	2,63	g/GJ	0,01	mg/kWh
Partikler (TSP)	6,83	g/GJ	0,02	mg/kWh

Kontaktoplysninger

Løsning Fjernvarme A.M.B.A.

Fasanvej 2

8723 Løsning

Telefon: 75651155

Mail: info@lvforss.dk

CVR: 41524111